


Välkomna till Gotland



Våra Reningsanläggningar

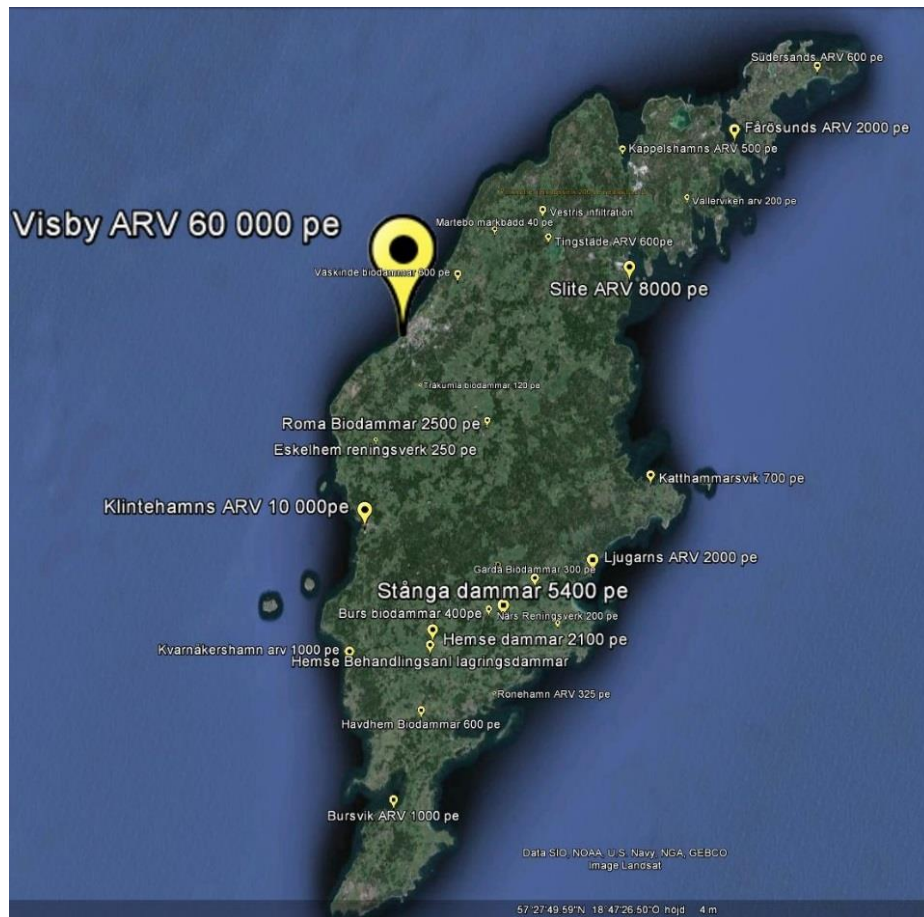

26 Reningsanläggningar

14 Biofilms processer

8 Damm anläggningar

1 Aktivt slamm

12 st driftar våra anläggningar

Visby

Ca 24000 bofasta invånare

Vatten buret avlopp sen grundande 11-1200 talet

Världsarv sen 1995



Visby RV



Invigt 1967

Kem 1977

Biobädd 1978

Rötkammare 1991

MBBR 2007

Byggt för 60 000 Pe

Belastning till RV:


Årsmedel : 32 000 Pe

Max: 56 700 Pe

Sommar: 47 000 Pe

Medelflöde ca 8300 m³/D

MBBR sen 2007

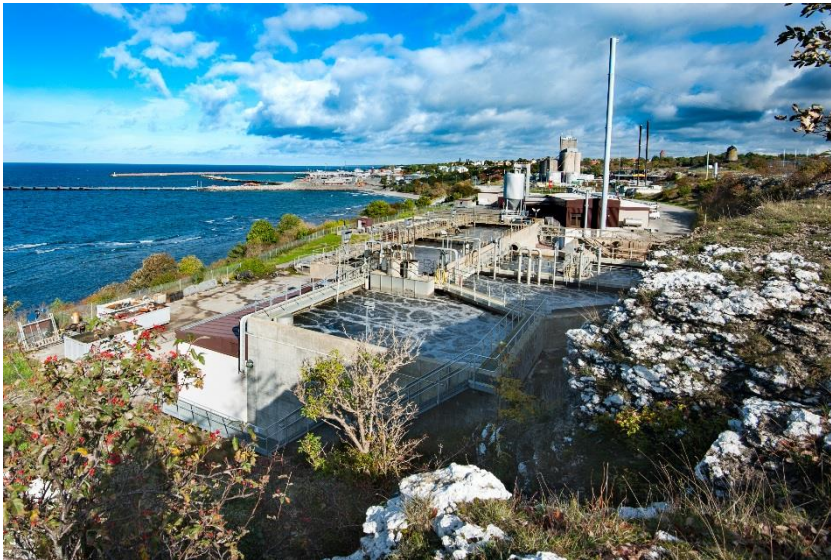

- 2 Fördenitrifikation
- 1 FDN/BOD (Swing)
- 1 BOD
- 2 Nitrifikation
- 1 Deox
- 2 Efterdenitrifikation

Bärar flykt



Ca 300 m³ Bärare från NITR2

Högflöde gjorde att det stockades mot silen.

Löste ut omrörare


Orsak

Rör gaveln under recirkulations pumparna hade släppt



Återförande av bärare till NITR2

Mobilkran med 3m³ skopa

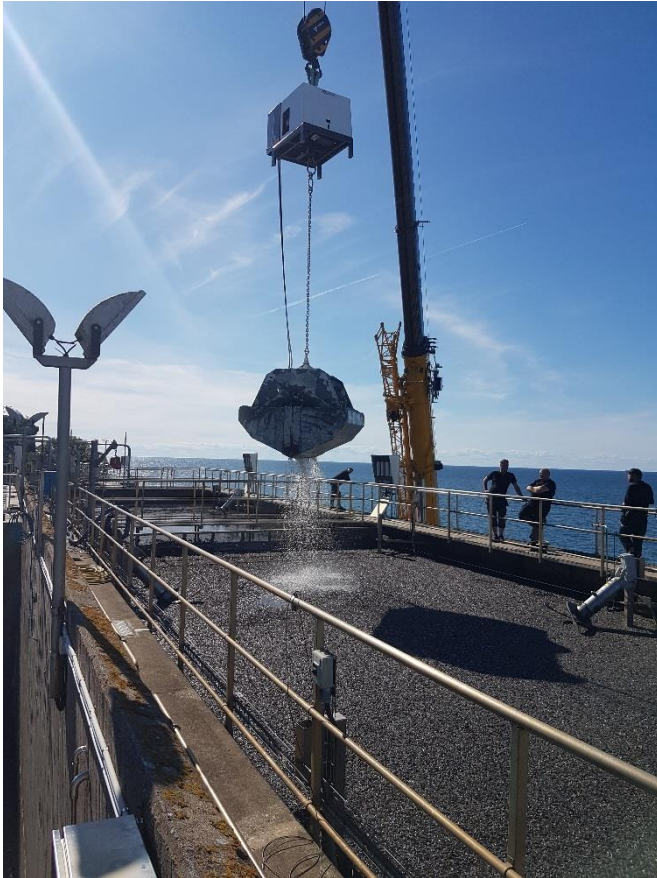

Revaq - uppströmsarbete



https://www.instagram.com/vildavatten_toauppstrom/